

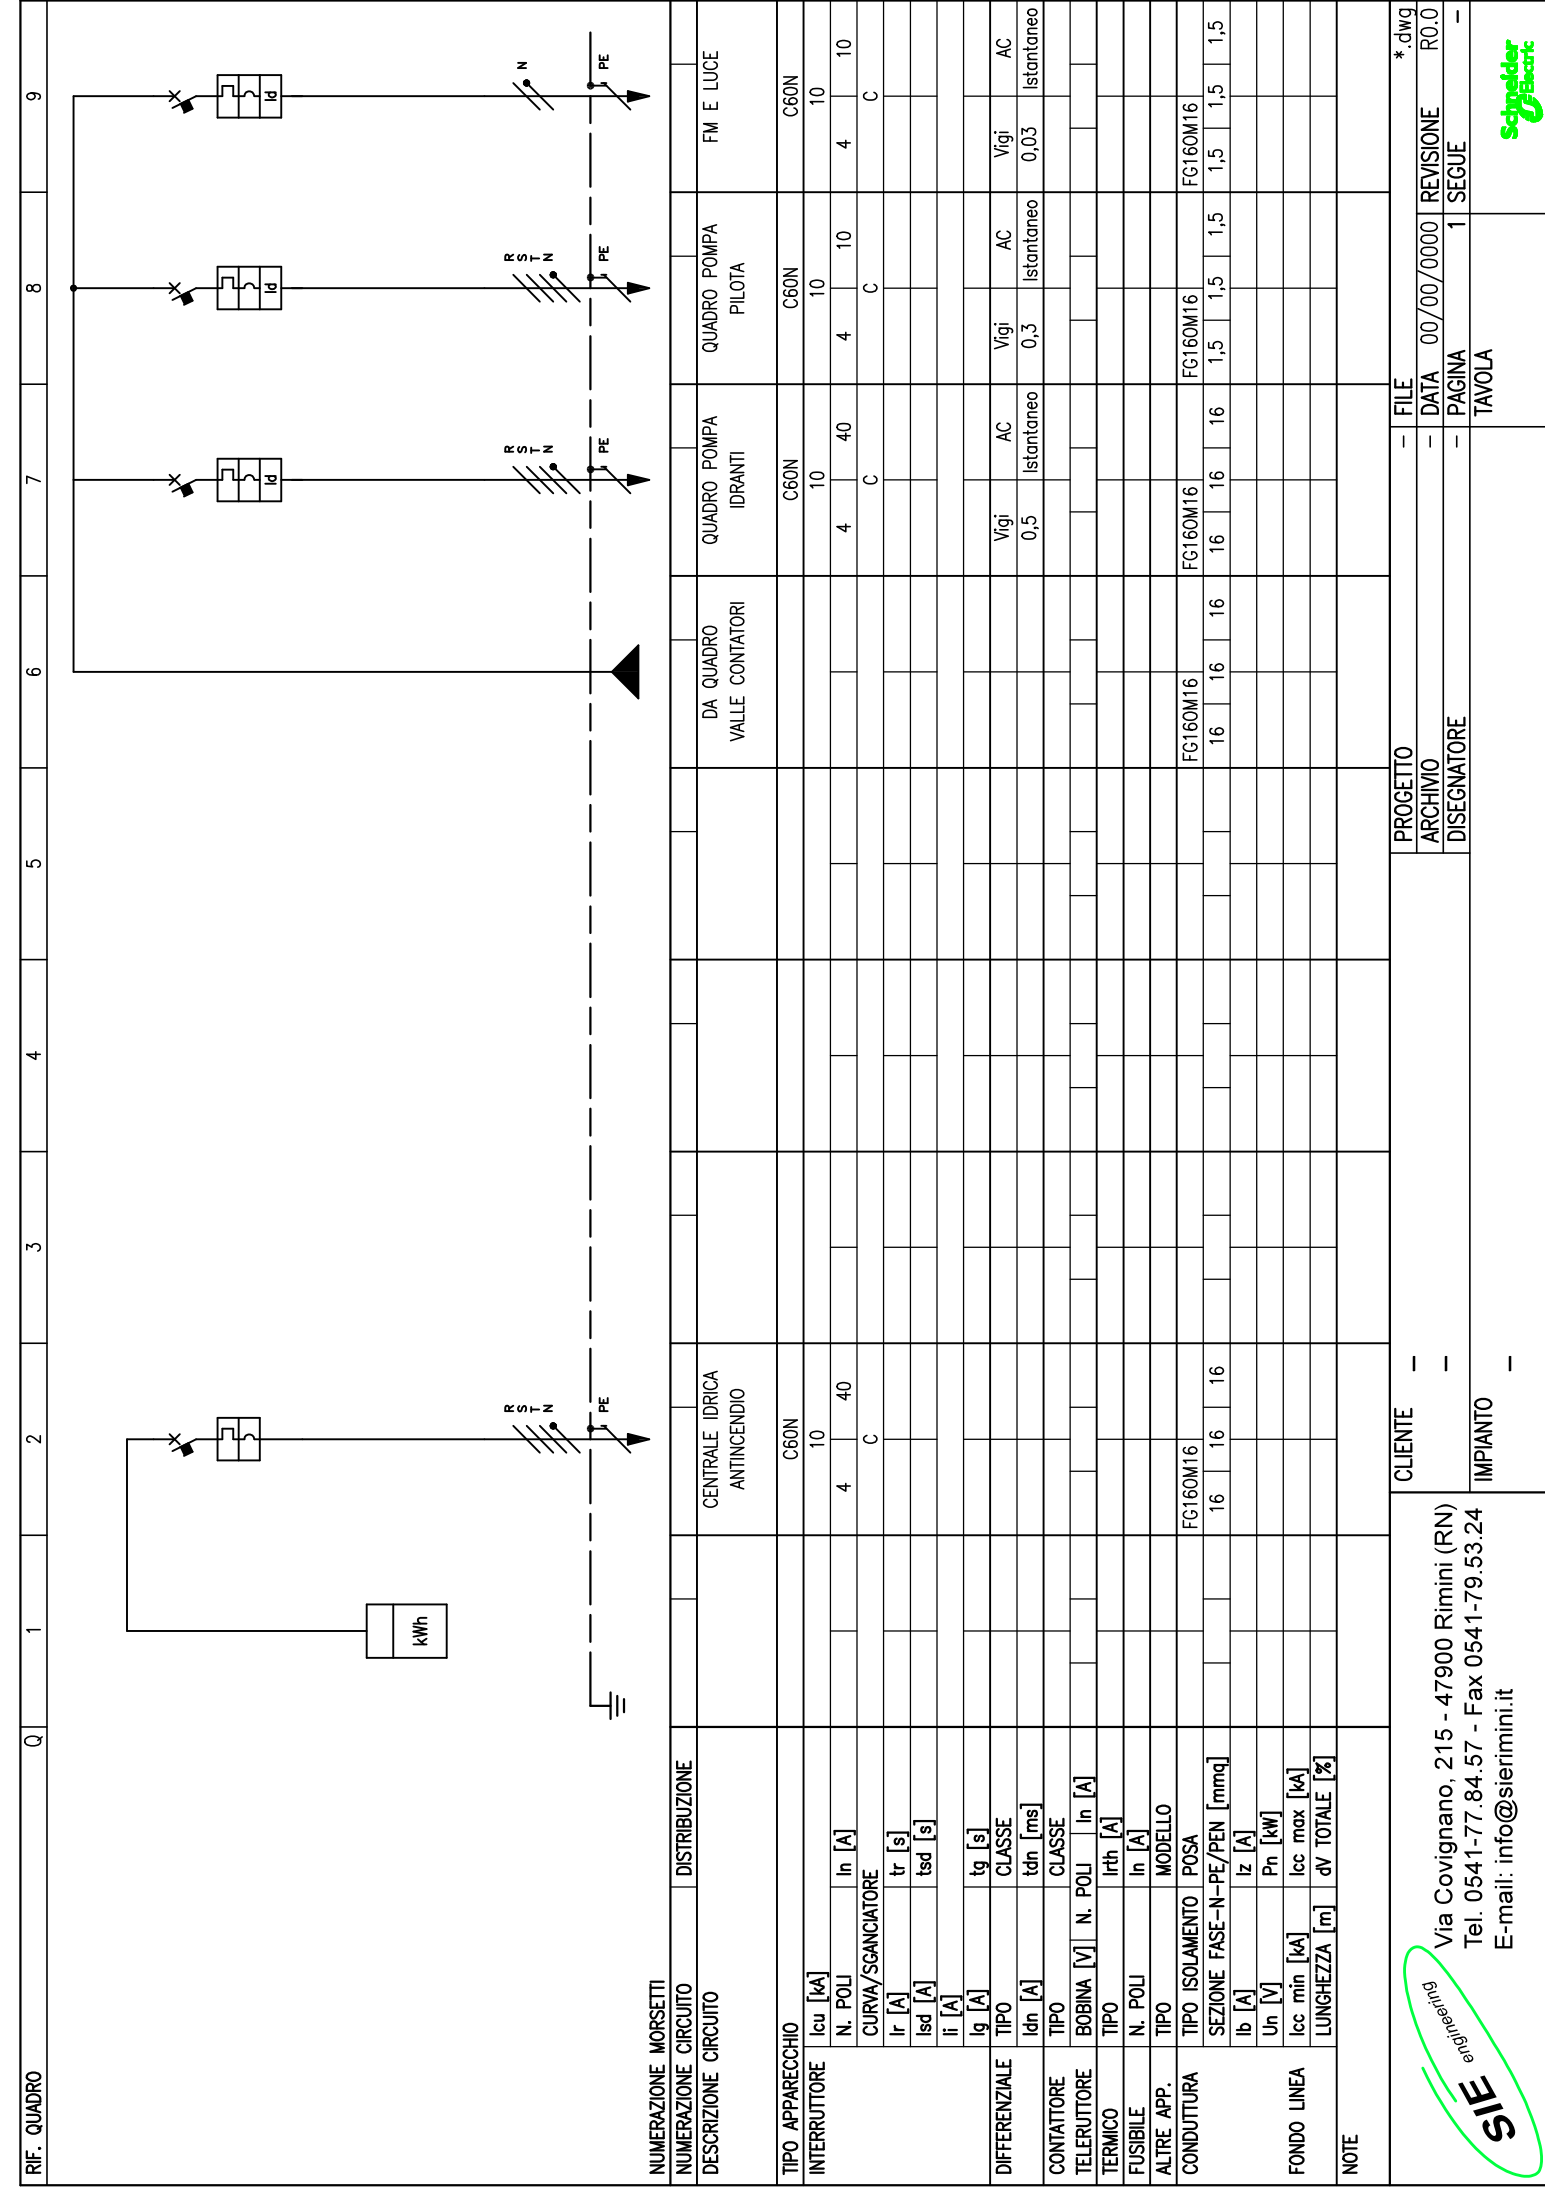


QUADRO CENTRALE
IDRICA ANTINCENDIO

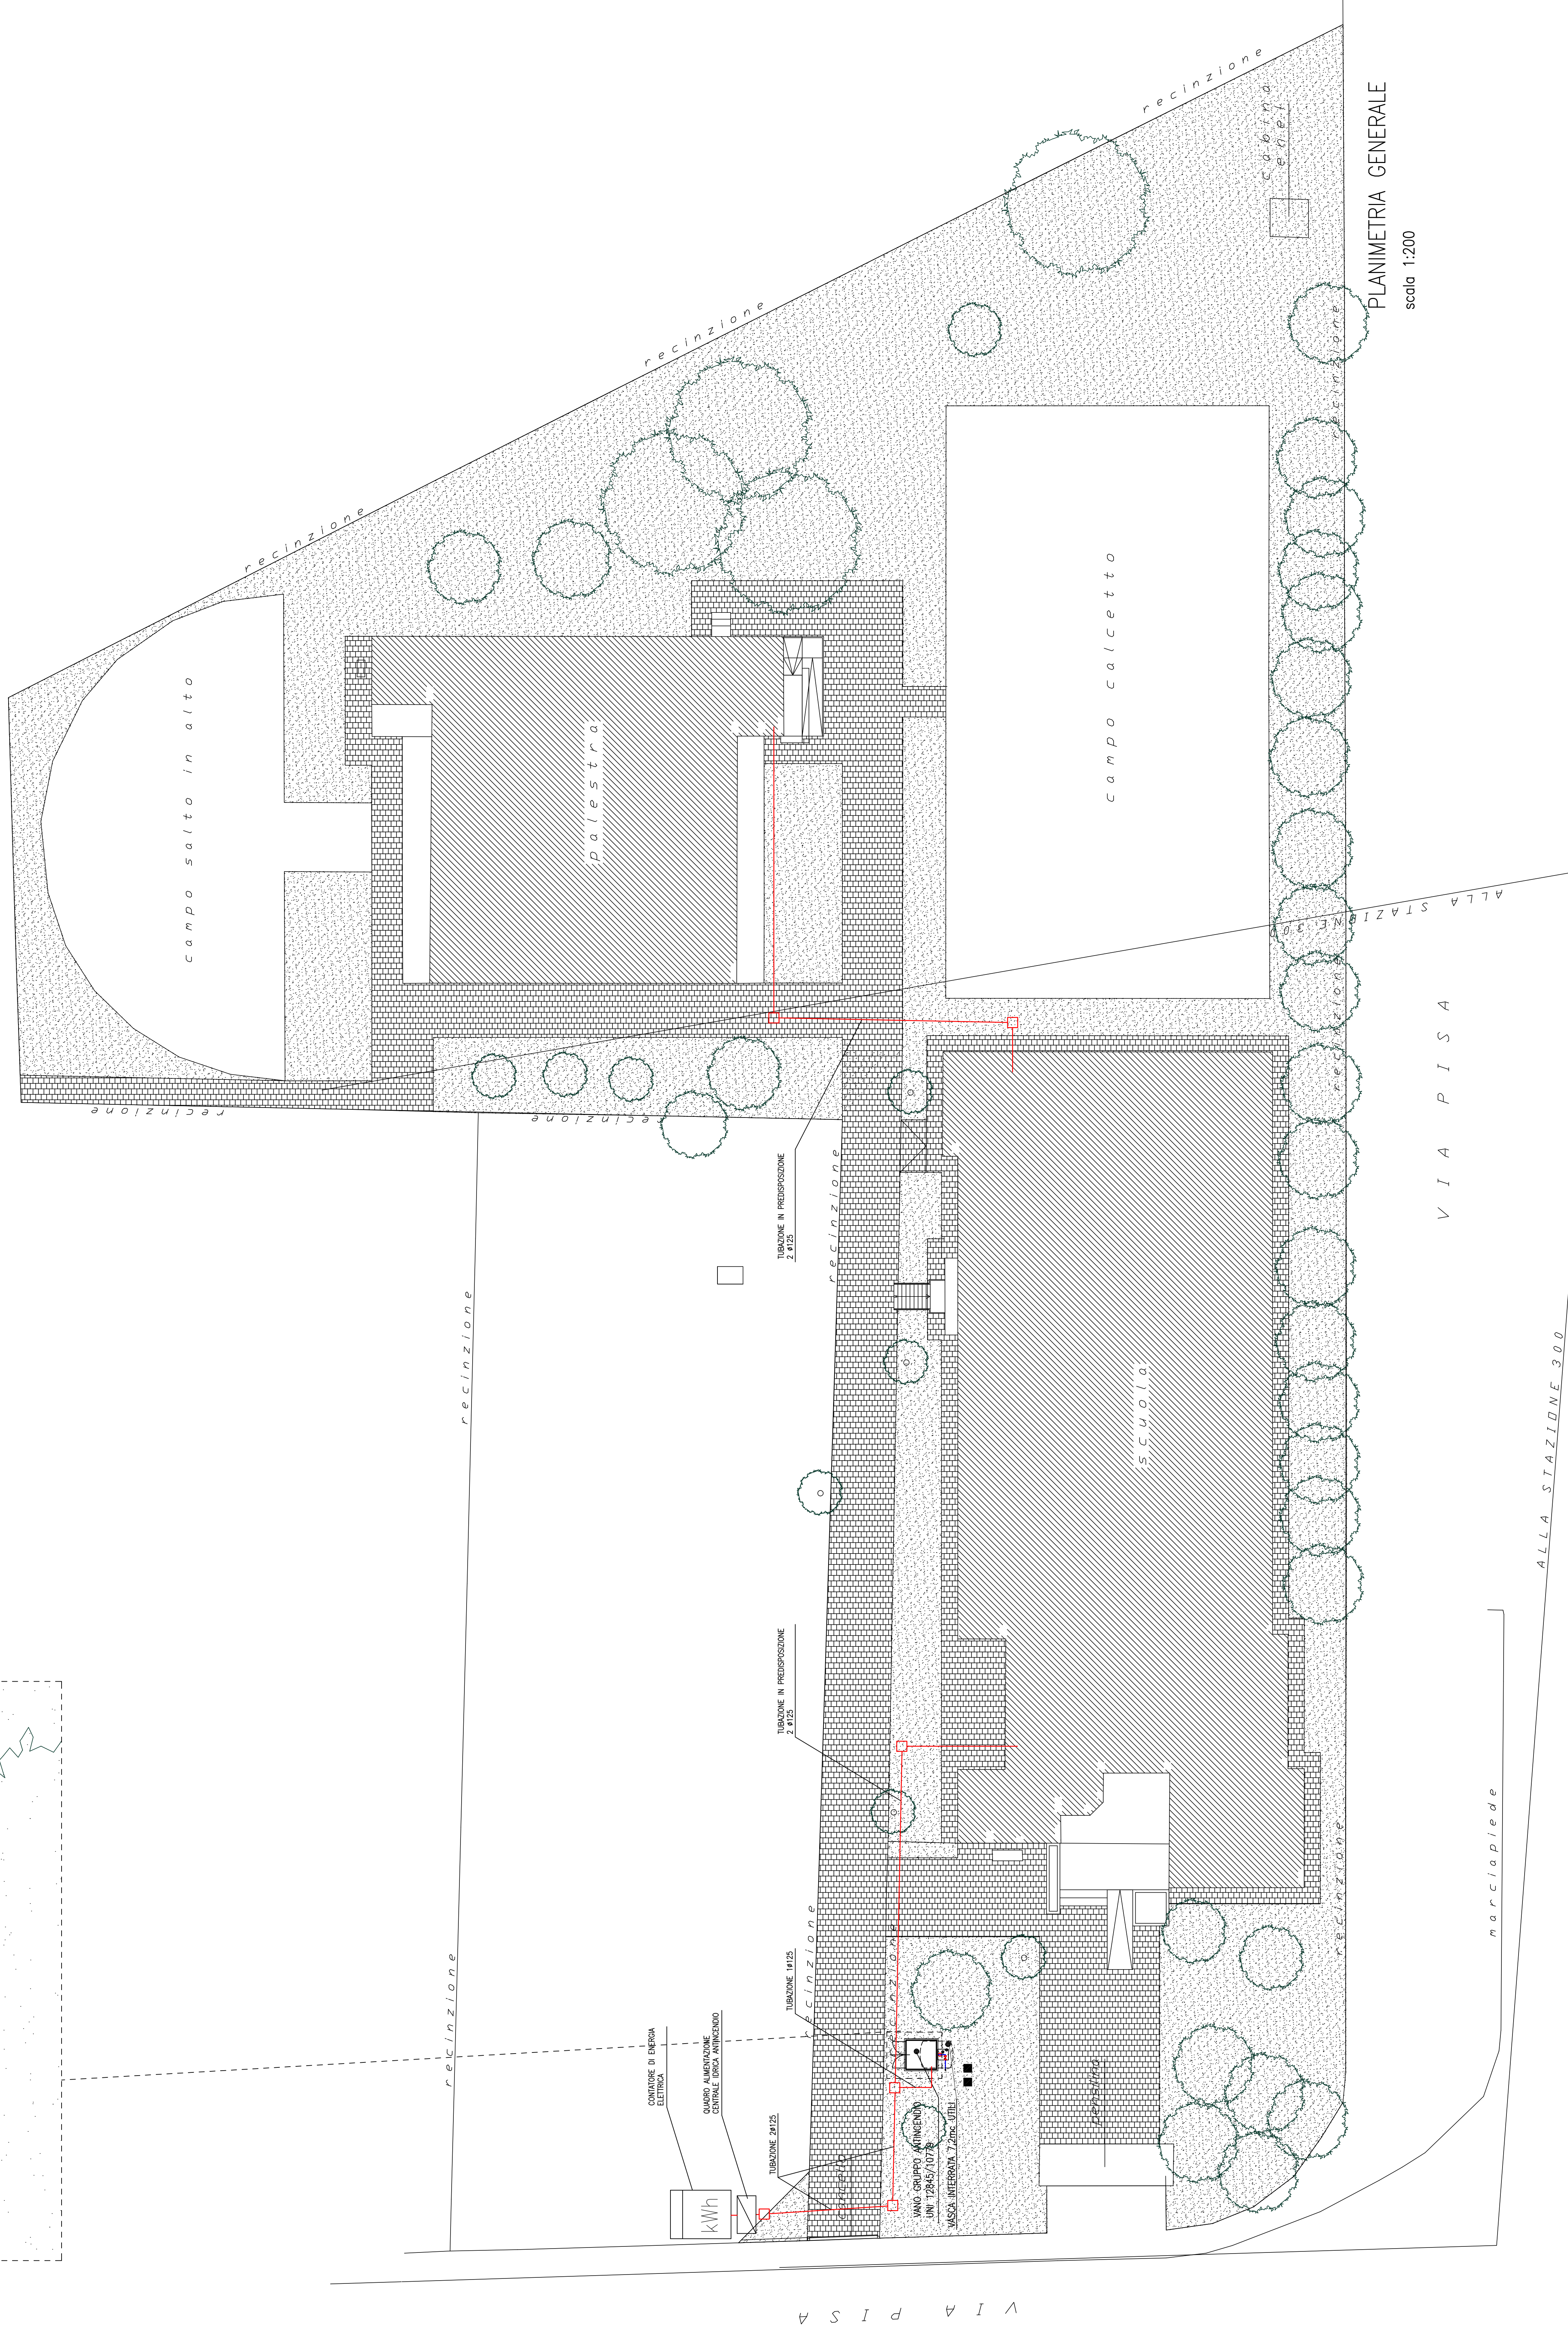

LA LINEA DI ALIMENTAZIONE DEL GRUPPO DI POMPATO INTERNO DEVE ESSERE REALIZZATA IN UNICA TRATTA SIDA INTEREDUCO NEL CAMBIO DELL'APPARATO DI POMPATO, INIZIANDO AL MONTE DEL DORSINO E TERMINANDO ALL'ALTA DI OMBRONE. LA LINEA DI ALIMENTAZIONE DELLA LINEA DI POMPATO DEVE ESSERE REALIZZATA IN UNICA TRATTA SIDA INTEREDUCO NEL CAMBIO DELL'APPARATO DI POMPATO, INIZIANDO AL MONTE DEL DORSINO E TERMINANDO ALL'ALTA DI OMBRONE. LA LINEA DI ALIMENTAZIONE DELLA LINEA DI POMPATO DEVE ESSERE REALIZZATA IN UNICA TRATTA SIDA INTEREDUCO NEL CAMBIO DELL'APPARATO DI POMPATO, INIZIANDO AL MONTE DEL DORSINO E TERMINANDO ALL'ALTA DI OMBRONE.

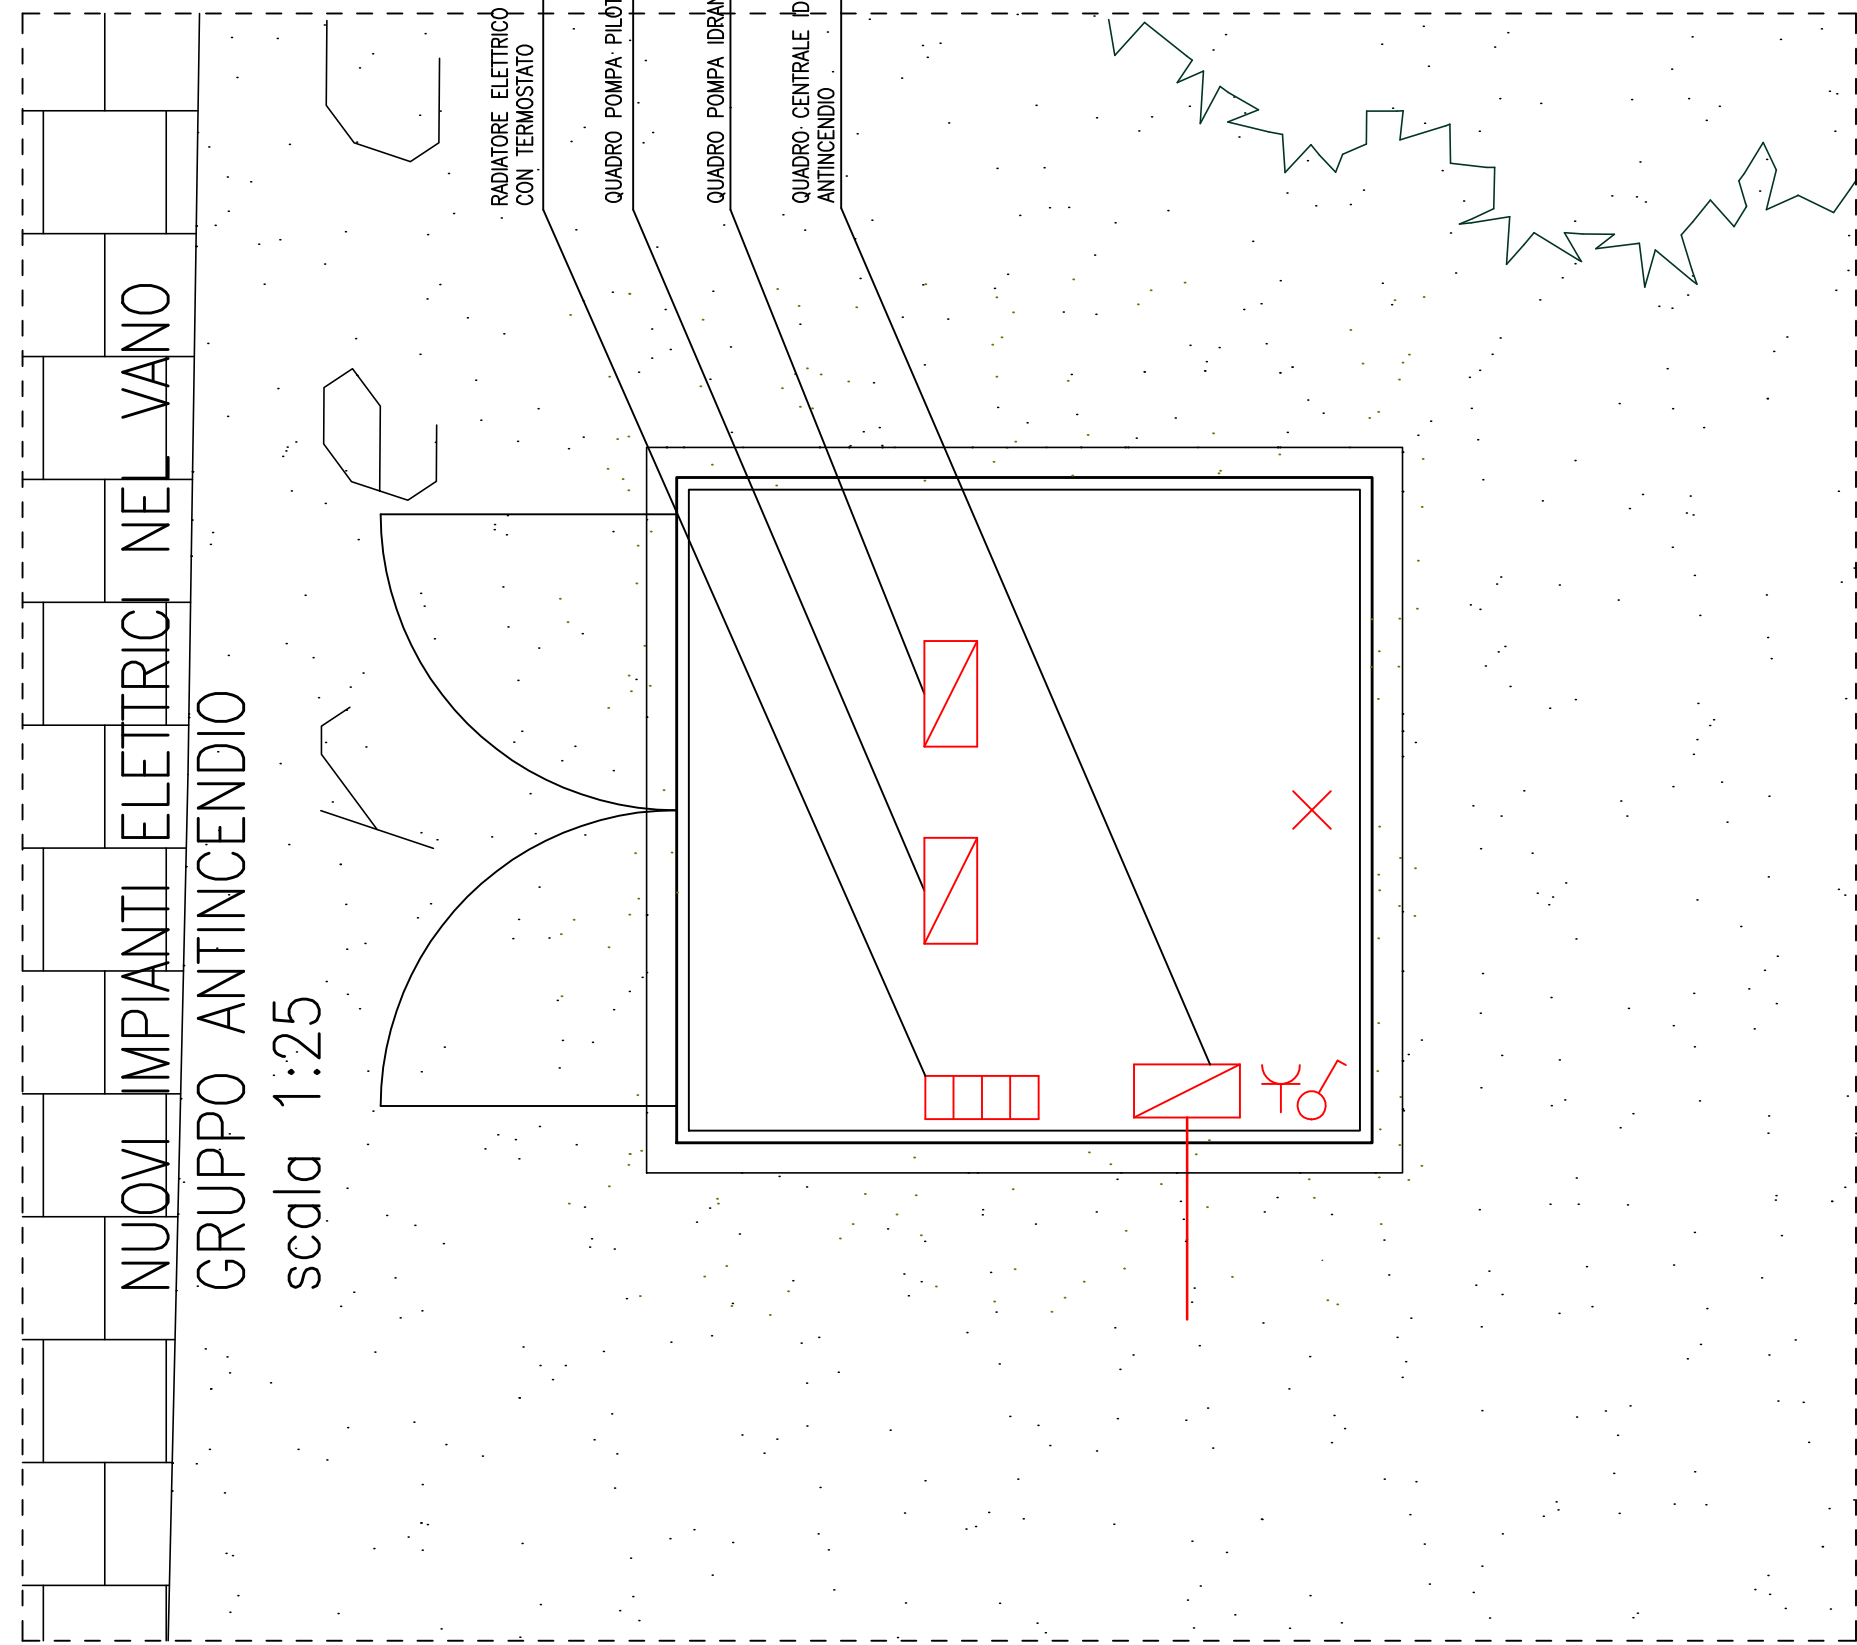

Comune di Mira (VE)

**PREVENZIONE INCENDIO SCUOLA F. PETRARCA
DI BORBIAGO**

PROGETTO ESECUTIVO

**PROGETTO IMPIANTI
ELETTRICI ED ELETTRONICI**

Planimetria Generale

PROGETTISTA
Studi di Progettazione Riuniti
Elisabetta Monaci ingegnere
Stefano Bacciolo architetto

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
ing. Elisabetta Monaci

PROGETTO PREVENZIONE INCENDI
 Ing. Elisabetta Monaldi
**COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
 FASE DI PROGETTO**
 Ing. Elisabetta Monaldi
**PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI E
 RILEVAZIONE INCENDI**
 Sae Engineering
 per Ing. Secondo Ambrosani
PROGETTO IMPIANTI TERMOIDRAULICI
 Sae Engineering
 Ing. Stefano Baccaro

TAV. N.

Date e Revisioni

Disegni scala

Studi di Progettazione Riuniti
via Costellina 163 - 50030 Montecatini (VE)
monaco@progettazione.it - baccicco@progettazione.it
T +39 041 5461823 - F +39 041 5461824 - www.progettazione-riuniti.it